# CITYTUNNEL BREGENZ / Ö
# Kommunaler Bereich (ASFINAG)



KOMPAKTBECKEN




SYSTEM H-C2

## ANFORDERUNGEN:

- Höchste Betriebssicherheit selbst bei hohem Schmutz- und Staubanfall muss gewährleistet sein
- Idealerweise filterloses System da Reinigung und Wartung von Filtern dezentral schwer möglich ist
- Bei einem Brand im Tunnel fallen große Menge an Löschwasser an daher ausreichende Dimensionierung der Anlage

## LÖSUNG:

- Vorschaltung eines filterlosen Hochleistungsabscheiders SYSTEM H-C2 NS 80 l/sec. vor dem Schadstoffbecken

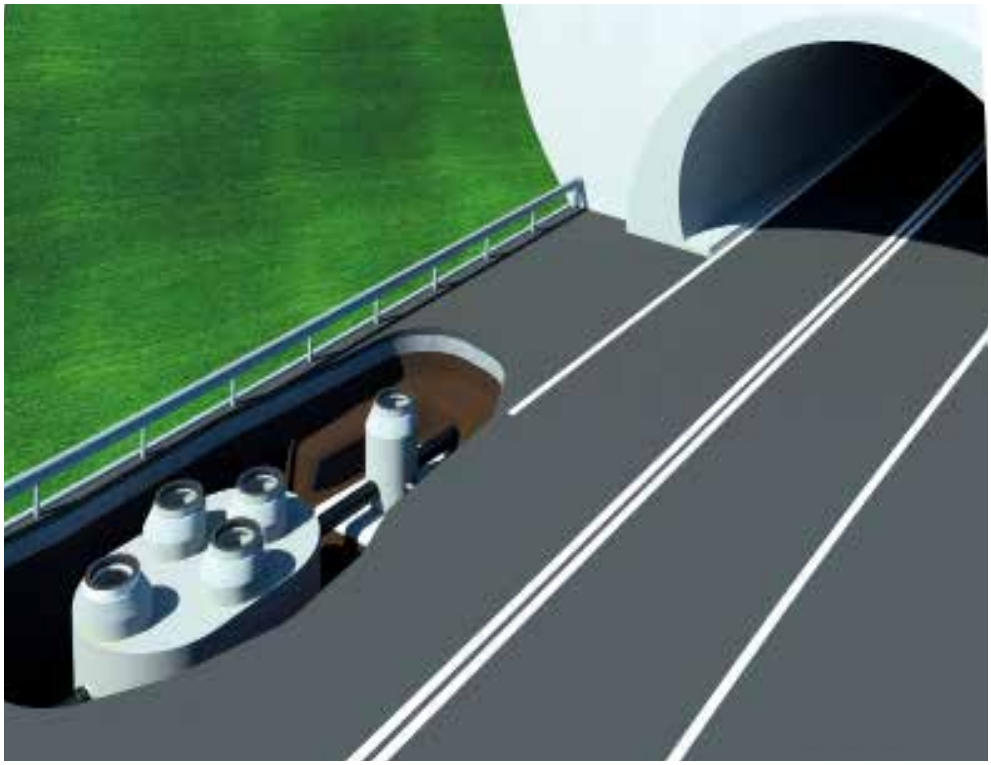

**INOWA** Abwassertechnologie GmbH
Tonstraße 5, A-4614 Marchtrenk
Tel: +43 (0) 72 43 514 14 - 0
office@inowa.at | **www.inowa.at**



INOWA ABWASSERTECHNOLOGIE